



# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ДЕАЭРАТОРА


ООО «АЛВАС Инжиниринг» телефон/факс: (495)988-44-18

<b>Заказчик:</b>	
Организация/город	
Цех/Установка/Позиция	Цех № ____ / Установка _____ / Позиция _____
Контактное лицо /e-mail/ телефон	

## Общие сведения для подбора деаэратора:

<b>Производительность котла:</b> _____ кг/ч;	<b>Химподготовленная вода:</b> Расход _____ кг/ч;	<b>Рабочее давление (деаэратор):</b> _____ бар(изб)
<b>Давление пара:</b> _____ бар(изб)	Примерная температура _____ °С	
<b>Регулирующий клапан на подаче химподготовленной воды:</b> <input type="checkbox"/> с электроприводом <input type="checkbox"/> с пневмоприводом	<b>Регулирующий клапан на подаче греющего пара:</b> <input type="checkbox"/> прямого действия <input type="checkbox"/> с пневмоприводом <input type="checkbox"/> с электроприводом	

## Типовая конструкция:

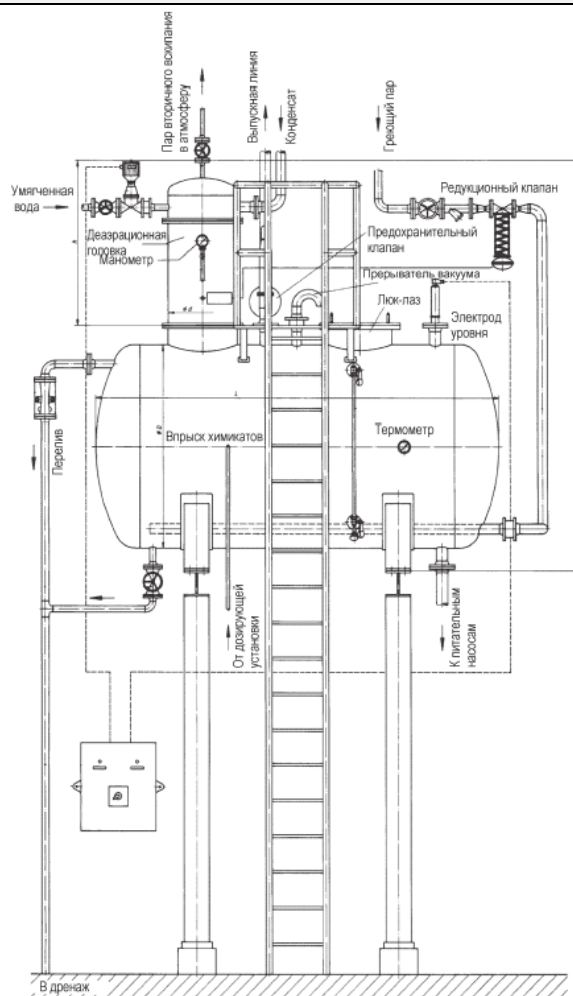

По всем вопросам обращаться по тел. (495)988-44-18 или e-mail [info@alvas-eng.ru](mailto:info@alvas-eng.ru)