



# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ


ООО «АЛВАС Инжиниринг» телефон/факс: (495)988-44-18

<b>Заказчик:</b>	
Организация/город	
Цех/Установка/Позиция	Цех № ____ / Установка _____ / Позиция _____
Контактное лицо /e-mail/ телефон	


## Общие сведения для подбора РОУ:

<b>Редуцирование давления пара:</b> <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет  <b>Если ДА, то регулирующий клапан:</b> <input type="checkbox"/> прямого действия <input type="checkbox"/> с электрическим приводом <input type="checkbox"/> с пневматическим приводом	<b>Расход пара:</b> Минимальный _____ кг/ч Максимальный _____ кг/ч	<b>Давление пара:</b> P1 = _____ бар(изб) перед РК P2 = _____ бар(изб) после РК P3 = _____ бар(изб) после ПО  РК – регулирующий клапан; ПО - парохладитель
<b>Температура пара:</b> t1 или t2 = _____ °С перед РК t3 = _____ °С после ПО	<b>Охлаждающая вода:</b> P4 = _____ бар(изб) перед ПО t4 = _____ °С перед ПО Требуется ли насос: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<b>Паропреобразователь (ПП):</b> <input type="checkbox"/> t3 = tнасыщения  <b>Инжекционный охладитель:</b> <input type="checkbox"/> t3 = tнасыщения + > 5°С; (регулируемая)
<b>Комплектность ПП при поставке:</b> <input type="checkbox"/> полностью в сборе на раме <input type="checkbox"/> в разобранном виде	<b>Дополнительное оборудование:</b> <input type="checkbox"/> аварийный сигнал «высокая температура» <input type="checkbox"/> аварийный сигнал «низкий уровень воды» <input type="checkbox"/> защита от чрезмерного повышения температуры	<b>Материал ПО:</b> <input type="checkbox"/> сталь <input type="checkbox"/> Нерж. сталь 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)

## Типовые конструкции:

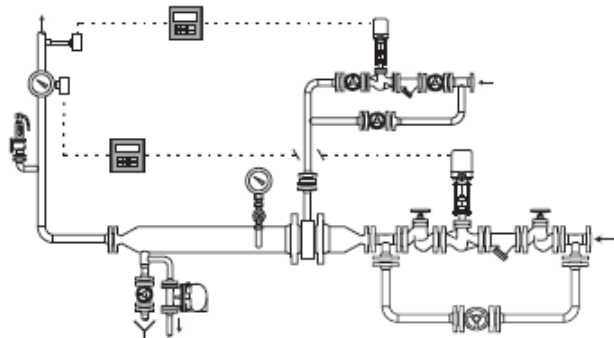

Инжекционный охладитель с фиксированными соплами

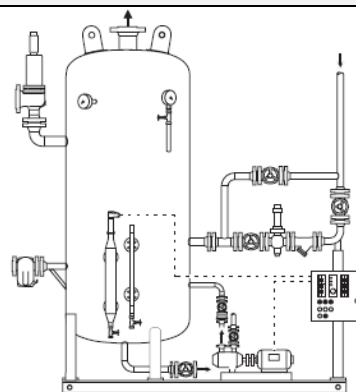

Паропреобразовательная установка

По всем вопросам обращаться по тел. (495)988-44-18 или e-mail [info@alvas-eng.ru](mailto:info@alvas-eng.ru)